



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЗНЕСЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**
607340 Нижегородская область
пгт. Вознесенское, ул. Советская д.35,
lomteva.nadezhda@yandex.ru
тел. (факс) 8 (83178) 6-11-51,
тел. 8(83178) 6-14-03; 6-30-85

19.09.2025 Исх--491267/25

на №5-2/221 в-2025 от 01.09. 2025 г.

Прокурору
Вознесенского района
Е. В. Сырееву

Уважаемый Евгений Витальевич!

Сообщаю, Ваше Представление № 5-2/221в-2025 от 01.09.2025 года с участием представителя прокуратуры Вознесенского района рассмотрено. Приняты меры, направленные на устранения допущенных нарушений федерального законодательства.

К зданию Вознесенского историко-краеведческого музея со стороны фондохранилища пристроено нежилое здание: гараж (с кадастровым номером 52:54:1200005:1177), расположенное по адресу: 607340, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Советская, д.14, общей площадью 59,5 кв.м. На протяжении 12 лет течет крыша в гараже, и влага попадает в помещения фондохранилища, на стенах «живет» грибок, стены разрушаются. В связи с тем, что крыша прилегающего гаража пришла в негодность, созданы все условия для развития плесени, а именно повышенная влажность, минимальная освещенность (0 лк – 50 лк), высокая концентрация глюкозы. При таких условиях споры могут прорасти и вырастить колонии плесени на поверхности всего за 24-48 часов. По мере роста колонии она выделяет все больше спор, которые распространяются по воздуху и выращивают новые колонии, когда они приземляются на нужную поверхность. Плесень и грибковый налет уже проникли в главное здание. Плесневые грибы разлагают или разрушают любые органические материалы, а также стекло, металл, пластмассы, керамику, бетон и кирпич. Стены в фондовом хранилище уже начали рушиться, штукатурка сыпется. Развитие плесени под отделочными материалами и в их толще приводит к появлению характерного затхлого запаха, вызванного выработкой летучих органических веществ (альдегиды, кетоны и др.), многие из которых сами

по себе вредны для здоровья человека. В 2012 году был сделан ремонт всего здания музея, в том числе и фондохранилища. Трижды до текущего года в фондохранилище был проведен ремонт (выравнивание, штукатурка, покраска стен и потолка) в связи с прохождением грибка в здание музея. Но снова всё разрушается. С внешней стороны гаража уже обрушилась часть стены. В здании гаража из-за таяния снега из всех щелей крыши и по стенам стекает вода. Перекрытие состоит из шести плит; стена, на которой держится перекрытие, уклонилась на 20 градусов, если перекрытие рухнет, то стена музея так же потерпит разрушение.

В сентябре 2025 снова сделан косметический ремонт (фото прилагаются), стены обработаны, но пока гараж не будет снесен, ремонт будет нужно делать постоянно.

Все выставочные залы и фондохранилище оснащены приборами учёта температуры и относительной влажности воздуха (гигрометрами), в каждом зале ежедневно ведется журнал для записи температуры и влажности. (фото прилагается)

В музее обеспечены условия доступности для инвалидов в музее. Для маломобильных граждан, не имеющих возможность посетить 2 этаж, сотрудники музея на интерактивном комплексе «Нижегородская область» демонстрируют ролики, на которых представлена часть программы, раскрывающая информацию мастер-классов и экспозиций, представленных на 2 этаже музея.


Входная группа оснащена табличкой Брайля с информацией об адресе и режиме работы учреждения. В холле музея также находится табличка Брайля с описанием экспозиций музея (фото прилагается).

За нарушение федерального законодательства Сазоновой Елене Николаевне - директору МБУК «Вознесенский историко-краеведческий музей» объявлено замечание.

Приложение:

1. Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности

Заведующий отделом

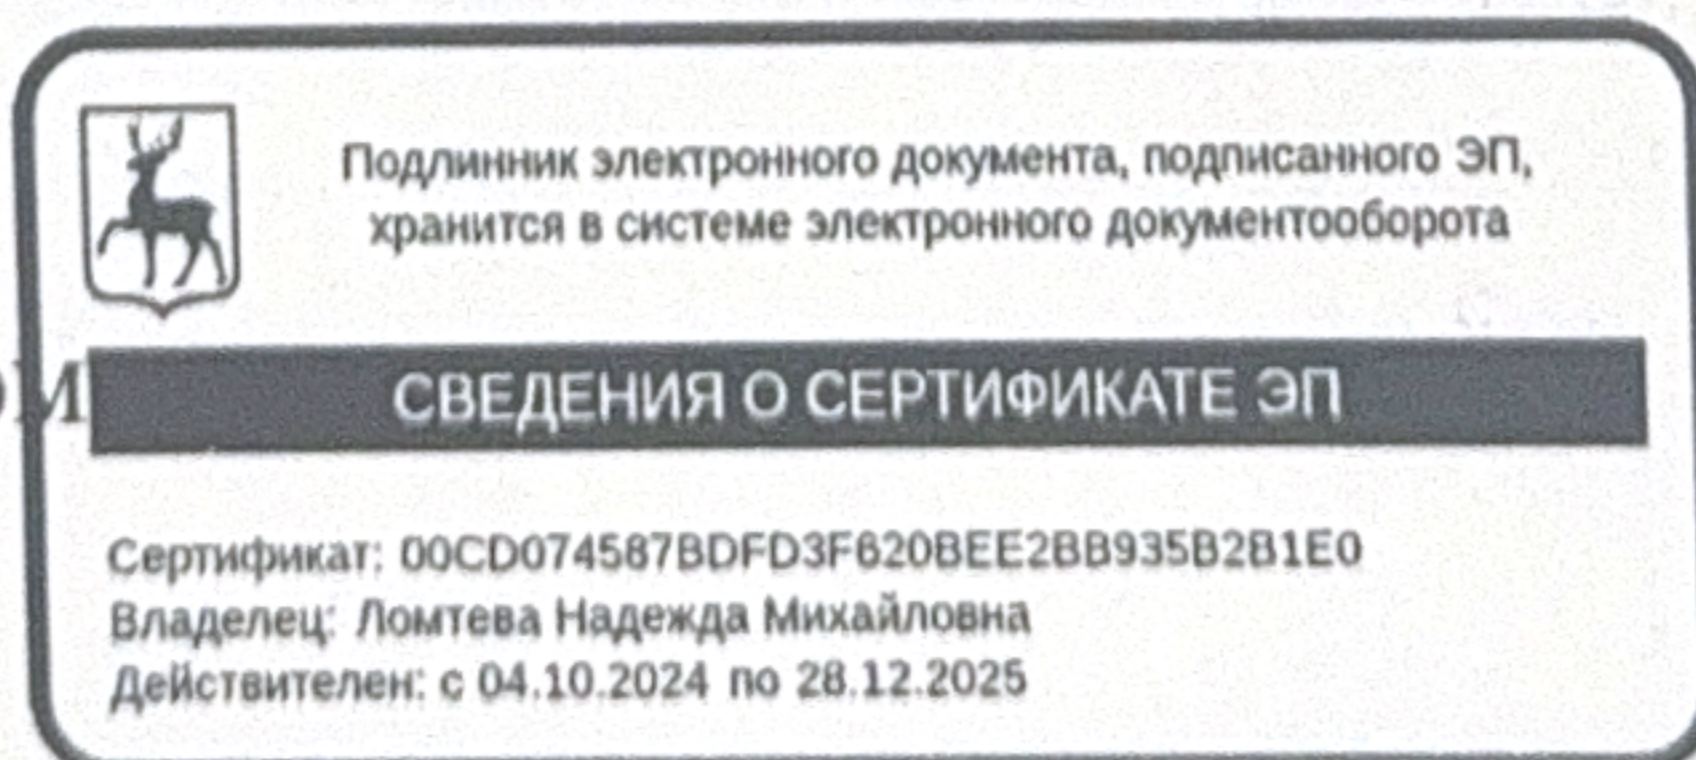

Н.М. Ломтева



ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЗНЕСЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16.09.2025 г.

№ 6

О привлечении к дисциплинарной
ответственности

Рассмотрев представление прокурора Вознесенского района от 01.09.2025 года № 5-2/221в-2025 «Об устранении нарушений федерального законодательства», письменное объяснение работника, в соответствии со статьями 192 и 193 Трудового кодекса РФ,

приказываю:

за нарушение требований федерального законодательства - директору Сазоновой Елене Николаевне объявить замечание.


Заведующий отделом культуры *Н. Ломтева*

Н.М. Ломтева

С приказом ознакомлен (а):
«16» 09 2025 г.

Елена Николаевна Сазонова

Косметический ремонт фондохранилища

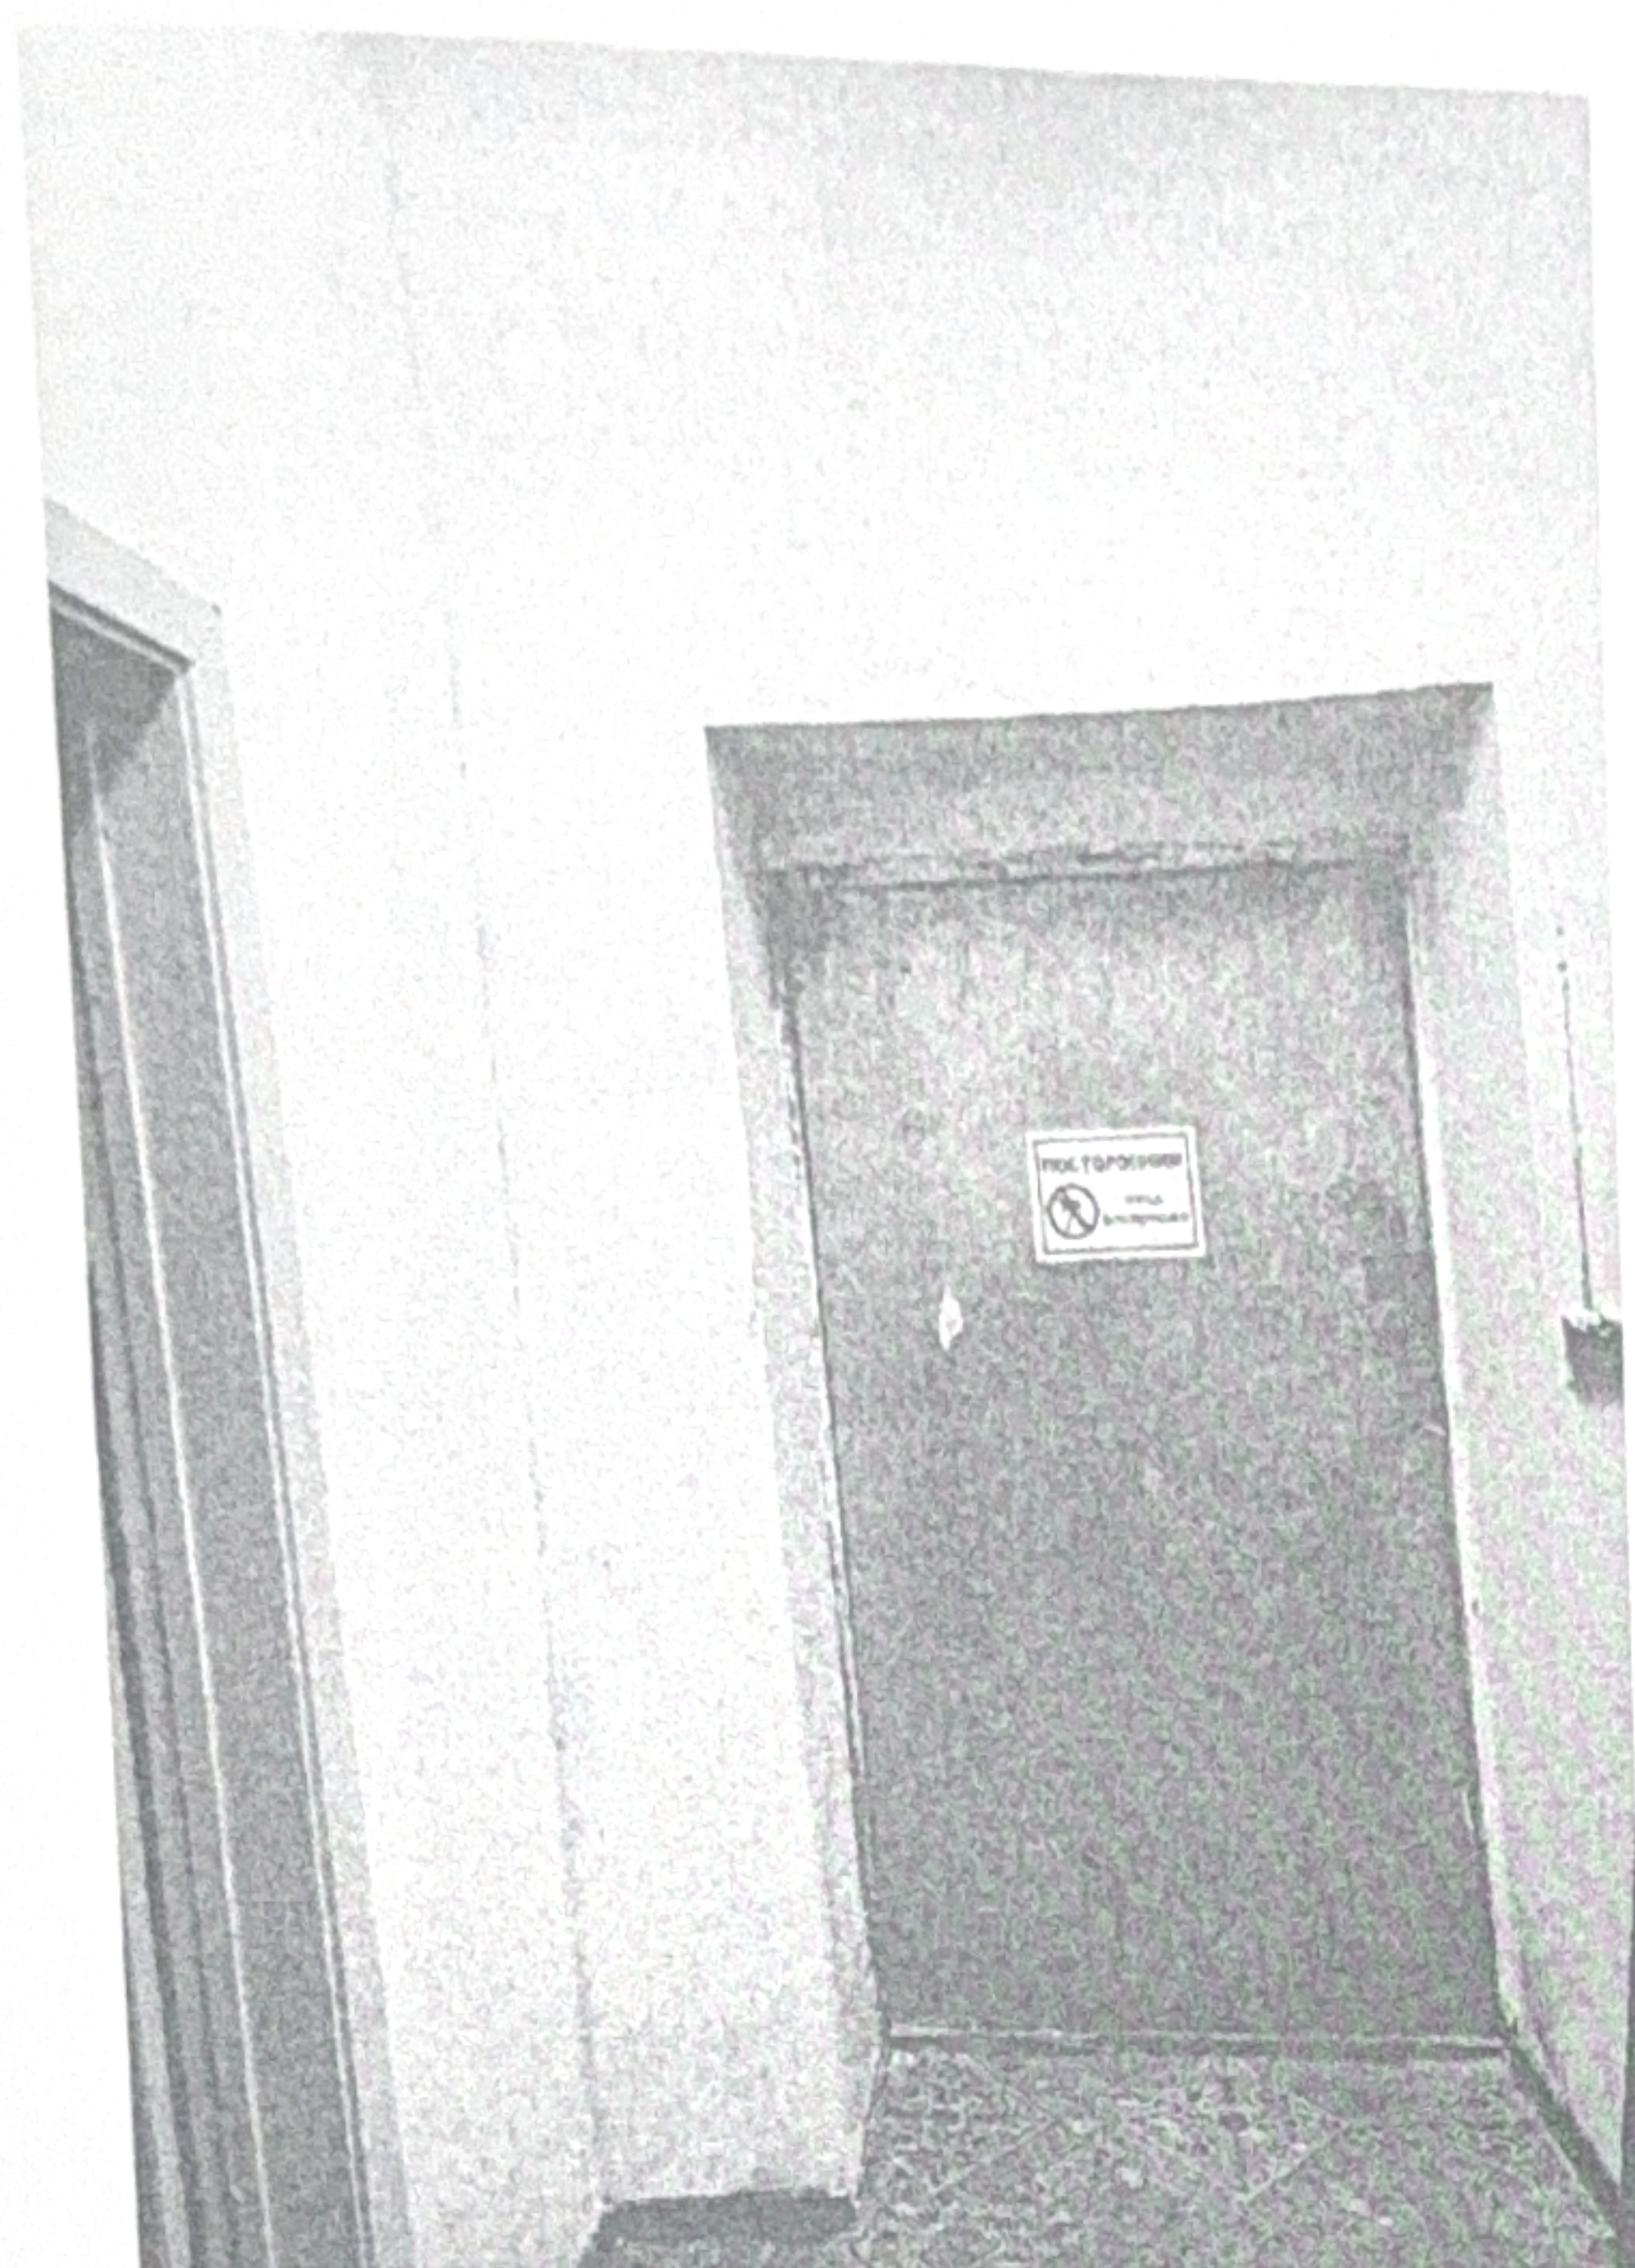

Гигрометры и журналы для записи температуры и влажности

